



AI 边缘控制器 XNC 系列 安装使用说明书

BAC-3451-030

Advenco

目录

1 安装前说明.....	3
2 产品概述.....	4
2.1 产品尺寸.....	5
3 产品安装.....	5
3.1 产品安装.....	5
3.2 产品拆卸.....	6
4 接线.....	6
4.1 接线端子和通信端口.....	6
4.1.1 电源端子.....	6
4.1.2 以太网端口.....	7
4.1.3 RS485 端子.....	7
4.2 通信端子和电源端子接线指南.....	8
5 设置和调整.....	9
5.1 设置设备地址.....	9
5.1.1 设置设备 IP 地址.....	9
5.1.2 重置设备 IP 地址.....	10
5.2 打开网关上盖.....	10
5.2.1 移除接线端子.....	10
5.2.2 打开上盖.....	10
5.3 复位.....	11
5.4 设置 EOL.....	11
6 故障排除.....	12
7 固件升级.....	12
8 技术规格.....	12

1 安装前说明



注意

安装前请仔细阅读此操作说明。

- 请确保安装面能够支撑产品、DIN 导轨和任何用户自备的外壳。
- 请将产品水平安装在 35mm 的标准 DIN 导轨上。
- 请确保产品周围有足够的空间用于电缆/电线连接以及外壳拆装。
- 请将产品安装在通风、无腐蚀性蒸汽的区域。
- 请勿将产品安装在可能会产生电磁辐射干扰的设备或接线区域。
- 请勿在超出建议温湿度范围的环境下使用产品，即温度不要低于-20℃或高于 50℃（湿度 10 至 90%，无凝露），否则可能会造成产品损坏。



警告

- 产品须由专业技术人员进行安装，否则可能会导致人员伤害或产品损害。
- 产品配线施工必须由专业技术员按照电路图进行，所有配线工作必须符合电气安全规范。
- 请连接好电缆/电线后再上电，禁止带电安装产品。
- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 如遇故障，请与专业技术人员联系，请勿自行拆卸维修。

2 产品概述

XNC 系列 AI 边缘楼宇控制器是可编程控制器，是面向智慧楼宇市场的自动化控制产品。其主要用于对楼宇供暖、给排水、安防、照明及空调和通风系统等楼宇机电设备进行监视和控制。

BAC-3451-030 型号是 XNC Pro 系列中的一款网关产品，支持 BACnet TCP/IP、MQTT、BACnet MS/TP 以及 Modbus RTU 通信协议。它拥有丰富的连通性和设备管理能力，可以通过 BACnet MS/TP 或 Modbus RTU 协议连接 3 条总线，且每条总线可以同时监控最多 32 台现场网络设备。它还可以通过以太网端口直连到 LUBANX 系统或其他第三方标准 BACnet 系统，对系统运行情况进行实时管控。

BAC-3451-030 型号内嵌实时时钟，可为客户提供楼宇控制时间表、警报和事件管理、数据交换、历史数据存储管理以及自定义控制逻辑。当从 LUBANX 系统网络脱机时，XNC 可以继续基于时间的控制和监测（掉电后最长可维持 72 小时）。



表 1


编号	描述
①	24VAC/DC 电源端子（见 4.1.1 电源端子）
②	USB 接口（见表 3）
③	地址拨码开关（见 5.1 设置设备地址）

④	状态指示灯（见 6 故障排除）
⑤	RS485 端子（见 4.1.3 RS485 端子）
⑥	以太网 ETH1/ETH2 端口（见 4.1.2 以太网端口）

2.1 产品尺寸

正面尺寸(单位: mm)

侧面尺寸(单位: mm)

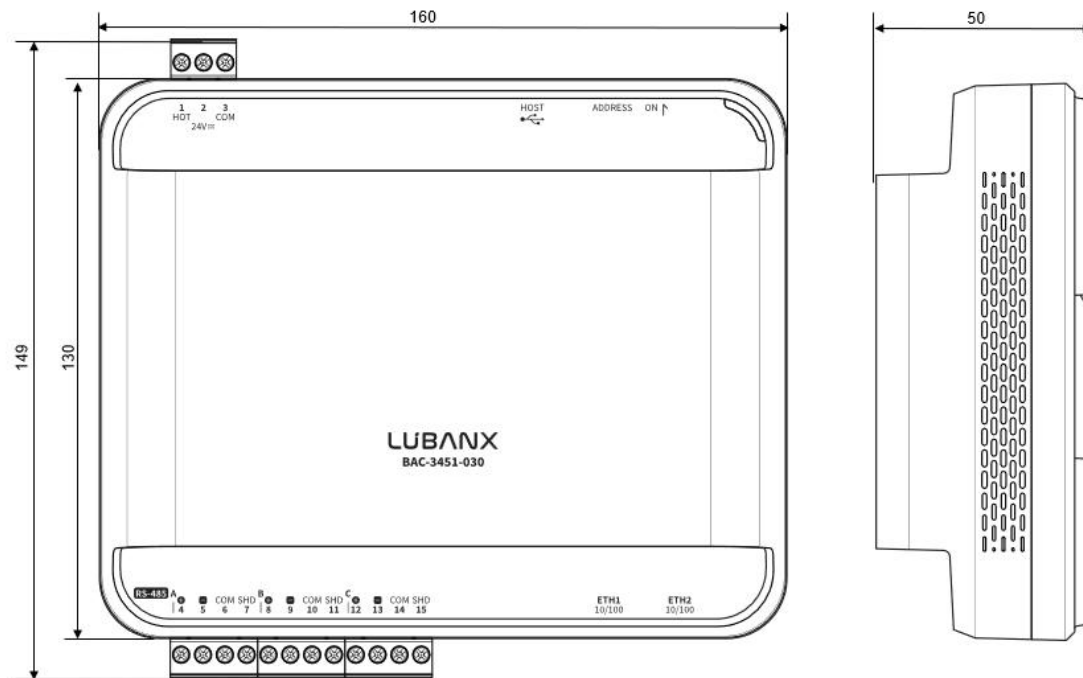

3 产品安装

3.1 产品安装

将网关水平安装在 35mm DIN 导轨上。

- 1) 将底部安装夹从产品向外拉至延伸位置。
- 2) 将产品通过产品背面的 DIN 导轨顶部的挂钩挂在 DIN 导轨上, 按压产品使产品紧贴 DIN 导轨。
- 3) 将底部的安装夹向内推, 使产品卡在 DIN 导轨上 (如下图所示)。



3.2 产品拆卸

关掉电源，断开所有连接的电缆，将底部安装夹外拉至延伸位置，然后再将网关从 DIN 导轨上提起取下。


4 接线

4.1 接线端子和通信端口

产品端子颜色区分：红色为电源接入，白色为 RS485 通信接入。

4.1.1 电源端子

设备采用 24VAC/DC 供电，电源端子是一个红色可拆卸的 3-PIN 端子，位于设备左上方。通电时，将供电线缆连接到端子的 HOT (1) 和 COM (3) 端，电源接线端中间端子 (2) 不使用。

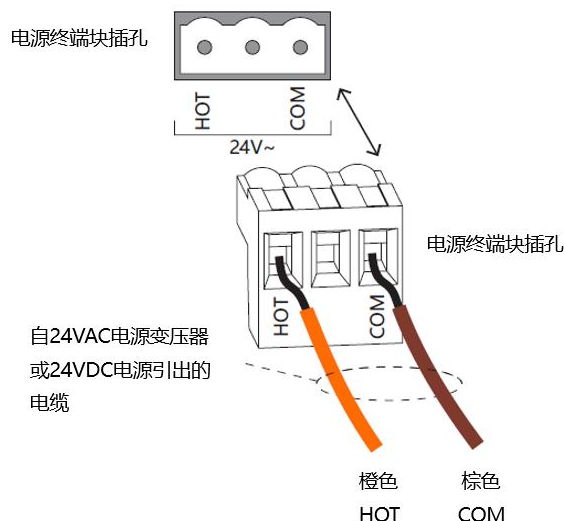

说明

- 当采用 24VDC 供电时，HOT 表示正极“+”，COM 表示负极“-”。
- 由于不同变压器制造商的线束颜色不一样，详细接线信息请参考变压器制造商说明书和工程安装图纸。

4.1.2 以太网端口

BAC-3451-030 网关通过菊花链式网络或星型网络两种方式连接到 BACnet/IP 楼宇自动化网络。

- 在菊花链式网络中，网关与 IP 型网络设备成链形连接。IP 型网络设备通过以太网电缆连接到网关 ETH1（或 ETH2），网关另一个 ETH2（或 ETH1）端口连接到下一个网络设备。菊花链式网络的好处是它们物理布线较少，并且可以很容易将新设备添加到网络中。
- 在星型网络中，每个网关都通过以太网电缆直接连接到主交换机。这种配置减少了网络故障的可能性，但安装线路较多。

4.1.3 RS485 端子

BAC-3451-030 网关的 RS485 端子是 3 个白色可拆卸的 4-PIN 端子，位于网关左下方。网关使用 3 线绞合屏蔽电缆连接，支持采用 BACnet MS/TP 通信协议连接总线型网络设备，或采用 Modbus RTU 通信协议连接第三方设备。




注意

RS485 端子连接设备总数不超过 32 台。

1) 连接总线型设备

网关使用 3 线绞合屏蔽电缆按菊花链式连接设备。

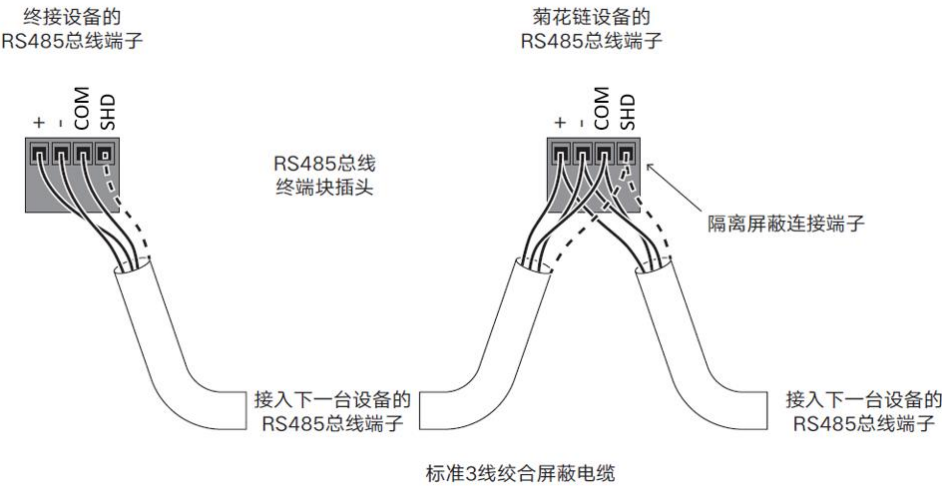

2) 连接第三方设备

网关使用 2 线电缆连接第三方设备，具体连接方式见下图&表 2 标注。

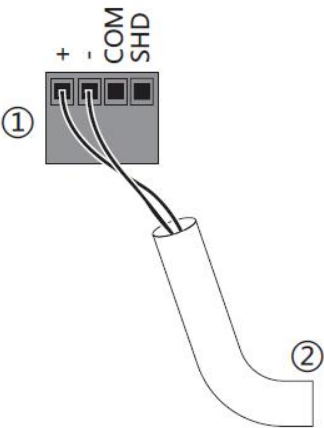


表 2

编号	描述
①	网关 RS485 端口
②	连接到 Modbus RTU 设备

4.2 通信端子和电源端子接线指南

表 3 提供了有关通信端口和电源端子的功能、额定值和要求；它还提供了布线网关的通信线缆和电源导线尺寸、电缆类型和长度的指南。除表 3 中的接线指导外，接线时还应遵循以下接线原则：

- 将所有低压接线和电缆与高压接线分开。
- 总线电缆建议使用屏蔽电缆。

表 3

接线端子	端子标签	功能、额定值和要求	推荐电缆类型
RS-485	+ -	MS/TP或Modbus RTU通信	推荐0.6mm（0.6mm及其以上均可）3线绞合屏蔽电缆
	COM	通信接地	
	SHD	隔离端子(可选屏蔽连接)	
24V	HOT	24VAC电源 / 24VDC 正极	0.8mm 到1.0mm 2线绞合电缆
	COM	24VAC电源 / 24VDC 负极	
以太网 (端口)	ETH1 ETH2	连接到BACnet/IP网络	以太网端口，RJ45连接器，接线长度和推荐类型： 2000米，搭配光纤及其适配器 100BaseT；100米超五类网线 10BaseT；100米超五类网线。 对于100/10 BaseT，不允许使用线路终端。
USB	HOST	数据传输，第三方设备扩展接口	USB2.0 Type A端口

5 设置和调整

5.1 设置设备地址

5.1.1 设置设备 IP 地址


- 在 BACnet/IP 网络中，每个网络设备在其所在子网中必须有唯一的 BACnet 设备 ID，以便进行正确的识别和通信。通过设置设备顶部 DIP 开关块上的开关位置来同时作为设备 ID 和设备 IP 地址的最后一个字节。



注意

设备 ID 和设备 IP 地址的最后一个字节默认相同。

- 设置设备 ID 及 IP 地址：
 - DIP 开关块有 8 个开关，编号为 1、2、3、4、5、6、7 和 8。所有开关默认出厂设置为 OFF（见下图）。



- 2) 确认 DIP 开关块上的所有拨码开关均位于 OFF (ON 相反方向), 即 00000000。
- 3) 将 1 个或多个开关拨至 ON, 以便所有至 ON 的开关对应的数值总和等于需设置的设备 IP 地址。具体 1~8 各拨码开关对应数值参见下表。

拨码开关	1	2	3	4	5	6	7	8
对应数值	1	2	4	8	16	32	64	128

例如设备 ID 地址为 21, 则将开关 1、开关 3 和开关 5 拨到 ON 位置, 数值总和为 $1+4+16=21$, 同时设备 IP 地址最后一个字节也为 21。IP 设备默认的网络字段为 192.168.1, 所以设备 IP 地址为 **192.168.1.21**。



注意

设置的地址开关数值总和最大不超过 254, 否则会造成通信失效或通信无反应。

- 4) 为连接的每个设备设置唯一的设备 IP 地址。设备不需要按数字设备地址顺序进行物理连接。

5.1.2 重置设备 IP 地址

网关完成设备 IP 地址设置后, 如果需要重置设备 IP 地址, 按下述步骤进行操作:

- 1) 将 DIP 开关块上的所有拨码开关均置于 ON;
- 2) 等待 5 秒后断电;
- 3) 再根据设备 ID 地址将拨码开关拨至对应的数值 (参照 5.1.1 步骤 3);
- 4) 再通电, 设备 IP 地址重置完成。

5.2 打开网关上盖

5.2.1 移除接线端子

- 1) 为防止意外短路造成设备损坏, 先断开设备电源。
- 2) 在接线端子顶部和外壳之间的小间隙中, 插入平刃螺丝刀。
- 3) 要拆下控制器顶部接线端子, 则向上推螺丝刀。
- 4) 要拆下控制器底部接线端子, 则向下推螺丝刀。

5.2.2 打开上盖

- 1) 网关由四个从底座延伸出的销柱卡入上壳内侧的四个卡槽中进行固定。
- 2) 要打开上盖时, 一手按在网关上盖的输入输出端口侧, 轻轻将销柱从卡槽中脱离直到上盖完全移除。


5.3 复位

当需要强制重启设备，按下产品内部的 CPURESET 按钮 S2 (RESET 按钮需要[打开网关上盖](#)进行设置，位置如下图所示，位于产品内部 DIP 开关左下侧)，这个动作称为硬件复位。在复位的过程中，网关中的数据不会保存。





注意

只有在网关无法响应且用户无法访问时，才按复位键。

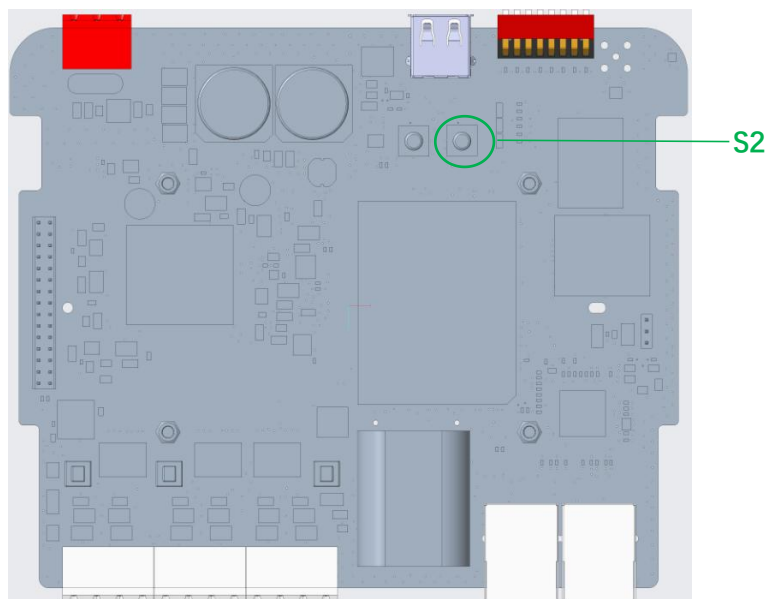

5.4 设置 EOL

BAC-3451-030 型号网关有三个 EOL 开关 (EOL 按钮需要[打开网关上盖](#)进行设置，位置如下图所示，位于网关内部 RS485 端子下方)。当 EOL 开关设置为 ON 时，将网关设置为总线上的终端设备。EOL 开关默认出厂设置为弹起 OFF。

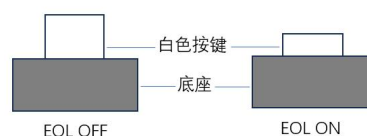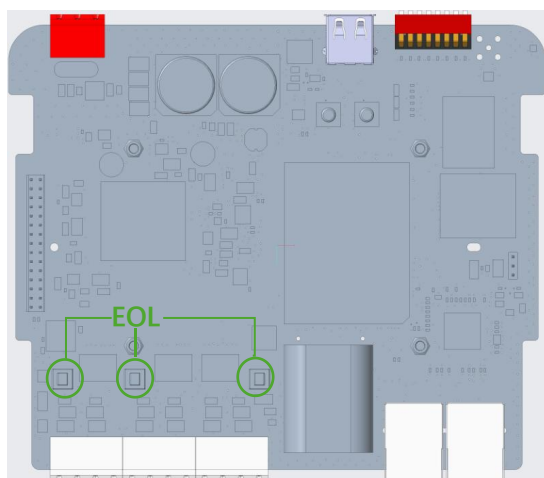

设置 EOL 开关：

- 1) 确定网关在总线上的物理位置。
- 2) 确定是否必须将网关设置为总线上的终端设备。
- 3) 如果网关是总线上的终端设备，则将 EOL 开关设置为 ON；如果网关不是总线上的终端设备，请将 EOL 开关设置为 OFF。

6 故障排除

表 4 LED 指示灯状态及状态说明

LED灯颜色及指示状态	状态说明
蓝色闪烁-1Hz	设备正常运行
绿色闪烁-1Hz	上传、下载、固件更新或设备启动中（请勿断电）
红色闪烁-1Hz	设备故障
黄色闪烁-1Hz	通讯故障

7 固件升级

如要更新设备，可通过 OTA 方式对固件进行升级。具体升级操作请参见 XControl 工具使用说明。

8 技术规格

表 5

产品编号	BAC-3451-030
尺寸(宽×高×深)	160×149×50 mm，包含端子和安装夹
电源输入	24VAC±20%, 50/60Hz 或 24VDC (-10%~+20%)
典型功耗	12VA
处理器	双核ARM Cortex-A7 32-bit
内存	外扩512MB Memory，外扩4GB Flash
数据接入能力	最多可支持1000个数据点
工作温度/湿度	-20 ... 50 °C / 10 ... 90% RH, 无凝露
存储温度/湿度	-40 ... 80 °C / 5 ... 95% RH, 无凝露
USB HOST	USB 2.0 Type A接口，第三方设备扩展接口
DIP开关	拨码地址开关，开关数值总和最大不超过254
EOL开关	3×EOL按键开关（内置）
RESET开关	1×RESET按键开关（内置）

外壳材质	ABS+PC, 阻燃等级UL-94 V0
防护等级	IP20 (IEC529)
安装方式	水平安装在35mm DIN导轨上
总线端口	3×RS485端口, 4-pin可插拔端子座 支持BACnet MS/TP、Modbus RTU通信协议
通讯速率	9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps (默认)
网络端口	2×RJ45端口 支持BACnet TCP/IP、MQTT通信协议 支持10/100Mbps通信速率
LED指示灯	1×运行状态指示灯
认证	CE, RoHS, REACH, BTL (B-AAC 认证中)